

**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Управление по СВАО Главного управления МЧС России по городу Москве**

(наименование территориального органа МЧС России)
129 223, город Москва, улица Сельскохозяйственная, дом 23, тел./факс: (499) 181-0396

(указывается адрес местонахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)
5-й региональный отдел надзорной деятельности

(наименование органа государственного пожарного надзора)
129 223, город Москва, проспект Мира, ВВЦ, домовладение 119, строение 455, тел./факс: (499) 760-2724

Предписание № **81 / 1 / 1**
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Гаражно-строительному кооперативу «Пегас»

Председателю правления ГСК «Пегас» Баранову Александру Васильевичу

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора 5-го РОНД Управления по СВАО ГУ МЧС России по городу Москве по пожарному надзору № **81** от « **29** » января 20 **15** года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с **14** ч. **00** мин. « **04** » февраля 20 **15** г. по **15** ч. **00** мин. « **04** » февраля 20 **15** г. проведена проверка Государственными инспекторами по пожарному надзору района города Москвы – (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

старшим инспектором 5-го РОНД Управления по СВАО ГУ МЧС России по городу Москве капитаном внутренней службы Черняевым Иваном Яковлевичем, объекта защиты ГСК «Пегас» по адресу: проезд Серебрякова д. 2, к.1. совместно с Председателем правления ГСК «Пегас» Барановым А.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Не проводятся регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты гаража (систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, установок противодымной защиты) в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей	(п. 63 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);	14.09.15 ₂	
2.	- Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, систем противодымной защиты лестничных клеток) и неорганизованно не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки (п. 61 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);	(п. 61 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);	14.09.15 ₂	
3.	Не предусмотрено устройство подпора воздуха при пожаре в лестничную клетку связывающей этажи автостоянки с надземными этажами здания другого назначения и устройство тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре при сообщении помещений для хранения автомобилей на этаже с помещениями другого назначения или смежного пожарного отсека	(ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" N 184-ФЗ от 27.12.2002г., п. 5.8, п. 6.17 СНиП 21-02-99, п.6.11.7 СП 4.13130.2009);	14.09.15 ₂	

4.	Не предусмотрена установка приборов для измерения концентрации СО и соответствующих сигнальных приборов по контролю СО, устанавливаемых в помещении с круглосуточным дежурством персонала	(ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" N 184-ФЗ от 27.12.2002г., п.6.13 СНиП 21-02-99);	14.09.15	
5.	К сети аварийного (эвакуационного) освещения не подключены световые указатели: путей движения автомобилей; мест установки соединительных головок для подключения пожарной техники; мест установки внутренних пожарных кранов и огнетушителей; мест расположения наружных гидрантов (на фасаде сооружения)	(ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" N 184-ФЗ от 27.12.2002г., п. 6.25 СНиП 21-02-99);	14.09.15	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;


иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по пожарному надзору района города Москвы – старший инспектор 5-го РОНД Управления по СВАО ГУ МЧС России по городу Москве

И. Я. Черняев

« 05 » *сентября* 20 15 г. должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору

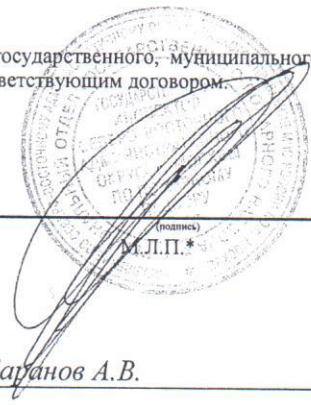

Предписание для исполнения получил:

Председатель правления ГСК «Пегас» Баранов А.В.

« 05 » *сентября* 20 15 г. (подпись) (должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.
Телефон доверия: 8(499)637-22-22



Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Управление по СВАО Главного управления МЧС России по городу Москве

(наименование территориального органа МЧС России)
129 223, город Москва, улица Сельскохозяйственная, дом 23, тел./факс: (499) 181-0396

(указывается адрес местонахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)
5-й региональный отдел надзорной деятельности

(наименование органа государственного пожарного надзора)
129 223, город Москва, проспект Мира, ВВЦ, домовладение 119, строение 455, тел./факс: (499) 760-2724

Предписание № 82 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Гаражно-строительному кооперативу «Пегас»

Председателю правления ГСК «Пегас» Баранову Александру Васильевичу

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора 5-го РОНД Управления по СВАО ГУ

(наименование органа ГПН)
МЧС России по городу Москве по пожарному надзору № 82 от « 29 » января 20 15 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 13 ч. 00 мин. « 11 » февраля 20 15 г. по 15 ч. 00 мин. « 11 » февраля 20 15 г.

проведена проверка Государственными инспекторами по пожарному надзору района города Москвы – (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

старшим инспектором 5-го РОНД Управления по СВАО ГУ МЧС России по городу Москве капитаном внутренней службы Черняевым Иваном Яковлевичем, объекта защиты ГСК «Пегас» по адресу: проезд Серебрякова д. 2, к.1. совместно с Председателем правления ГСК «Пегас» Барановым А.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	В автостоянке общие для всех этажей ramпы не отделены (не изолированы) на каждом этаже от помещений для хранения автомобилей противопожарными преградами, воротами и (или) тамбур-шлюзами с подпором воздуха при пожаре (двери и ворота в противопожарных преградах и тамбур-шлюзах должны быть оборудованы автоматическими устройствами закрывания их при пожаре), либо обеспечить все боксы установкой объемного пожаротушения (самосрабатывающих модулей и систем: порошковых, аэрозольных и др.), а ворота выполнить глухими.	(ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" N 184-ФЗ от 27.12.2002г., п.5.40, 5.12* СНИП 21-02 -99*	14.09.15г.	
2.	В отношении объекта не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима Российской Федерации	(п.2 Правил противопожарного режима Российской Федерации)	14.09.15г.	
3.	Огнетушители, установленные на объекте, не имеют порядковых номеров	(п. 475 Правил противопожарного режима Российской Федерации утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г №390)	14.09.15г.	

4.	На здании отсутствуют указатели направления движения к пожарным гидрантам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	(п. 55 Правил противопожарного режима Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г №390)	14.09.15 ₂	
5.	На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта ((автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации гаражных боксов, установок систем противодымной защиты)	(п. 61 Правил противопожарного режима Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г №390)	14.09.15 ₂	
6.	Не обеспечено не реже 2 раз в год проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующих актов	(п. 55. Правил противопожарного режима Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г №390)	14.09.15 ₂	
7.	Не проводится (ежемесячно) проверки работоспособности пожарных насосов-повысителей, с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования	(п. 59. Правил противопожарного режима Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г №390)	14.09.15 ₂	
8.	Часть пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода не укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами	(п. 57. Правил противопожарного режима Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г №390)	14.09.15 ₂	
9.	Задвижка установленная на обводной линии не имеет электропривода, открывающаяся автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств противопожарной автоматики и сблокированной с пуском пожарных насосов при недостаточном давлении в водопроводной сети	(ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" N 184-ФЗ от 27.12.2002г., п. 11.7*., п.12.21 СНИП 2.04.01-85*)	14.09.15 ₂	
10.	Часть пожарных кранов в здании не размещены в пожарном шкафу	(ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" N 184-ФЗ от 27.12.2002г., ст. 4 ст.6 Федерального закона №123 от 22.07.2008г «Технический регламент о,требованиях пожарной безопасности», п.4.1.13 СП 10.13130.2009, п.6.13 СНИП 2.04.01-85*,п. 57 Правил противопожарного режима Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г №390))	14.09.15 ₂	
11.	Отсутствует журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	(п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.12 г. № 390),	14.09.15 ₂	

12.	Этажи 2,3,4,5,6,7 автостоянки (пожарного отсека автостоянки) не имеют двух рассредоточенных эвакуационных выходов непосредственно наружу, в лестничные клетки или на лестницу 3-го типа	(ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" N 184-ФЗ от 27.12.2002г., п. 5.14* СНиП 21-02 -99*п. 6.12* СНиП 21-01-97*)	14.09.15 _г	
13.	Не предусмотрена система дымоудаления с этажей автостоянки через вытяжные шахты, с искусственным побуждением тяги (Требуемые расходы дымоудаления, число шахт и дымовых клапанов определяются расчетом)	ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" N 184-ФЗ от 27.12.2002г., п. 6.16* СНиП 21-02 -99*)	14.09.15 _г	
14.	Помещения хранения автомобилей в автостоянке высотой более 2-х этаже не оборудованы автоматической установкой пожаротушения, либо обеспечить все боксы модульными установками пожаротушения (самосрабатывающих модулей), и проезды между боксами должны быть оборудованы поэтажно передвижными огнетушителями (типа ОП-50, ОП-100) из расчета: при площади проездов на этаже до 500 м2 - 1 шт. на этаж, более 500 м2 - 2 шт. на этаж.	(ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" N 184-ФЗ от 27.12.2002г., п. 6.29* СНиП 21-02 -99*)	14.09.15 _г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по пожарному надзору района города Москвы – старший инспектор 5-го РОНД Управления по СВАО ГУ МЧС России по городу Москве

И. Я. Черняев

« 11 » декабря 20 15 г.



Предписание для исполнения получил:

Председатель правления ГСК «Пегас» Баранов А.В.

« 11 » декабря 20 15 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.
Телефон доверия: 8(499)637-22-22

МЧС РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Управление по СВАО Главного управления МЧС России по городу Москве
129223, город Москва, улица Сельскохозяйственная, дом 23, тел./факс: (499) 181-03-96

5 региональный отдел надзорной деятельности

129 223, г. Москва, проспект Мира, домовладение 119 (ВВЦ), стр.455, тел./факс: (499) 760-27-24

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

город Москва
(место составления акта)

« 11 »

февраля 20 15 г.

(дата составления акта)

15ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 82

«11» февраля 2015г по адресу/адресам: г. Москва проезд Серебрякова д. 2 к.1
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 82 от «29» января 2015г начальника 5 РОНД Управления по СВАО
ГУ МЧС России по городу Москве Сырцова Евгения Викторовича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказа о проведении проверки)

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ГСК «Пегас»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«11» февраля 2015г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч


« » г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день / 2 час
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: 5 РОНД Управления по СВАО ГУ МЧС России по городу Москве
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Распоряжение вручено в ГСК «Пегас» в 11ч. 00 мин. 02.02.15г.  Баранову А.В.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____
« » _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Черняев Иван Яковлевич, старший инспектор 5-го РОНД Управления по СВАО
ГУ МЧС по г. Москве

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных
организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: председатель правления ГСК «Пегас» Баранов А.В.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших
при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных правовых актов): нет
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
- Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет
- Выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
предписание 5 РОНД Управления по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве 337/1/1 от «30» мая 2014г. об устранении нарушений законодательства в области пожарной безопасности.
а именно:

п. №2 - В автостоянке общие для всех этажей ramпы не отделены (не изолированы) на каждом этаже от помещений для хранения автомобилей противопожарными преградами, воротами и (или) тамбур-шлюзами с подпором воздуха при пожаре (двери и ворота в противопожарных преградах и тамбур-шлюзах должны быть оборудованы автоматическими устройствами закрывания их при пожаре) (ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" N 184-ФЗ от 27.12.2002г., 5.12* СНиП 21-02 -99*)

- п. №6 - В отношении объекта не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима Российской Федерации (п.2 Правил противопожарного режима Российской Федерации)
- п. №7 - Огнетушители, установленные на объекте, не имеют порядковых номеров (п. 475 Правил противопожарного режима Российской Федерации утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г №390)
- п. №9 - На здании отсутствуют указатели направления движения к пожарным гидрантам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (п. 55 Правил противопожарного режима Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г №390)
- п. №10 - На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта ((автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации гаражных боксов, установок систем противодымной защиты) (п. 61 Правил противопожарного режима Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г №390)
- п. №15 - Не обеспечено не реже 2 раз в год проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующих актов (п. 55. Правил противопожарного режима Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г №390)
- п. №16 - Не проводится (ежемесячно) проверки работоспособности пожарных насосов-повысителей, с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования (п. 59. Правил противопожарного режима Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г №390)
- п. №17 - Часть пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода не укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами (п. 57. Правил противопожарного режима Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г №390)
- п. №18 - Задвижка установленная на обводной линии не имеет электропривода, открывающаяся автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств противопожарной автоматики и сблокированной с пуском пожарных насосов при недостаточном давлении в водопроводной сети (ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" N 184-ФЗ от 27.12.2002г., п. 11.7*., п.12.21 СНИП 2.04.01-85*)
- п. №19 - Часть пожарных кранов в здании не размещены в пожарном шкафу (ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" N 184-ФЗ от 27.12.2002г., ст. 4 ст.6 Федерального закона №123 от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1.13 СП 10.13130.2009, п.6.13 СНИП 2.04.01-85*, п. 57 Правил противопожарного режима Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г №390))
- п. №20- Отсутствует журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей (п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.12 г. № 390),
- п. №23 - Этажи 2,3,4,5,6,7 автостоянки (пожарного отсека автостоянки) не имеют двух рассредоточенных эвакуационных выходов непосредственно наружу, в лестничные клетки или на лестницу 3-го типа (ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" N 184-ФЗ от 27.12.2002г., п. 5.14* СНИП 21-02 -99*п. 6.12* СНИП 21-01-97*)
- п. №24 - Не предусмотрена система дымоудаления с этажей автостоянки через вытяжные шахты, с искусственным побуждением тяги (Требуемые расходы дымоудаления, число шахт и дымовых клапанов определяются расчетом) (ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" N 184-ФЗ от 27.12.2002г., п. 6.16* СНИП 21-02 -99*)
- п. №25 - Помещения хранения автомобилей в автостоянке высотой более 2-х этаже не оборудованы автоматической установкой пожаротушения (ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" N 184-ФЗ от 27.12.2002г., п. 6.29* СНИП 21-02 -99*)

Нарушений не выявлено: выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

председатель правления ГСК «Пегас» Баранов А.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 11 » февраля 2015г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:
8(499)637-22-22